



### Počet kontrol provozovatelů požárně bezpečnostních zařízení v roce 2009

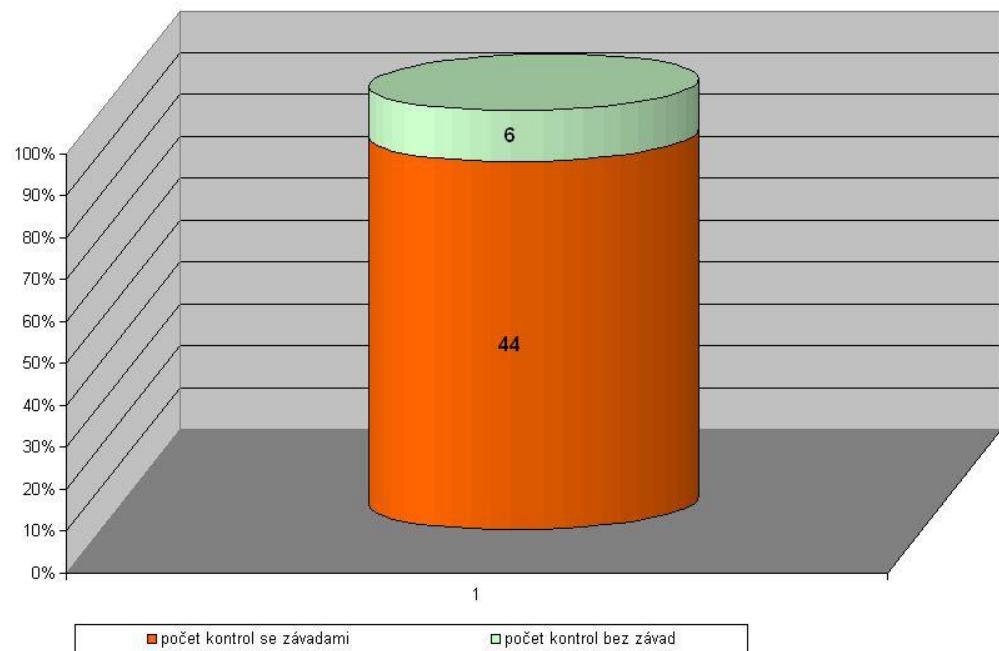


### Zjištěné závady při kontrolách požárně bezpečnostních zařízení v roce 2009

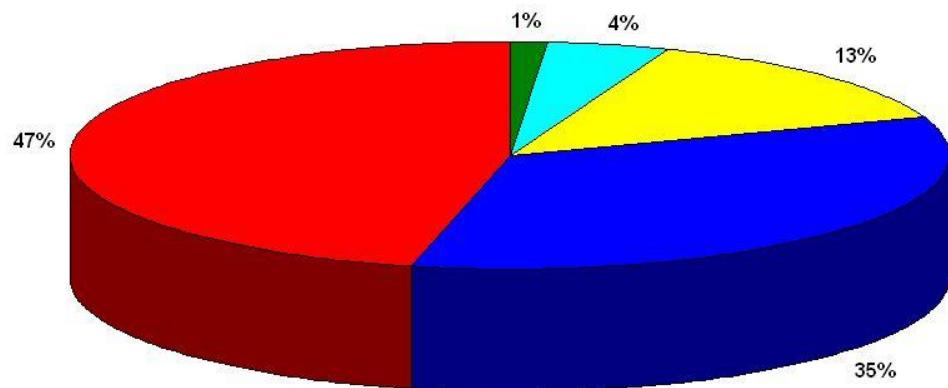


- |  |  |
|--|--|
| ■ volný přístup k PBZ  | ■ označování míst s PBZ                          |
| ■ dodržení lhůt kontrol provozuschopnosti PBZ                            | ■ obsah dokladu o kontrole provozuschopnosti PBZ |
| ■ Vedení dokladů o údržbě a opravách PBZ, záznamy v provozní dokumentaci |  |


### Kontrolovaná požárně bezpečnostní zařízení v roce 2009

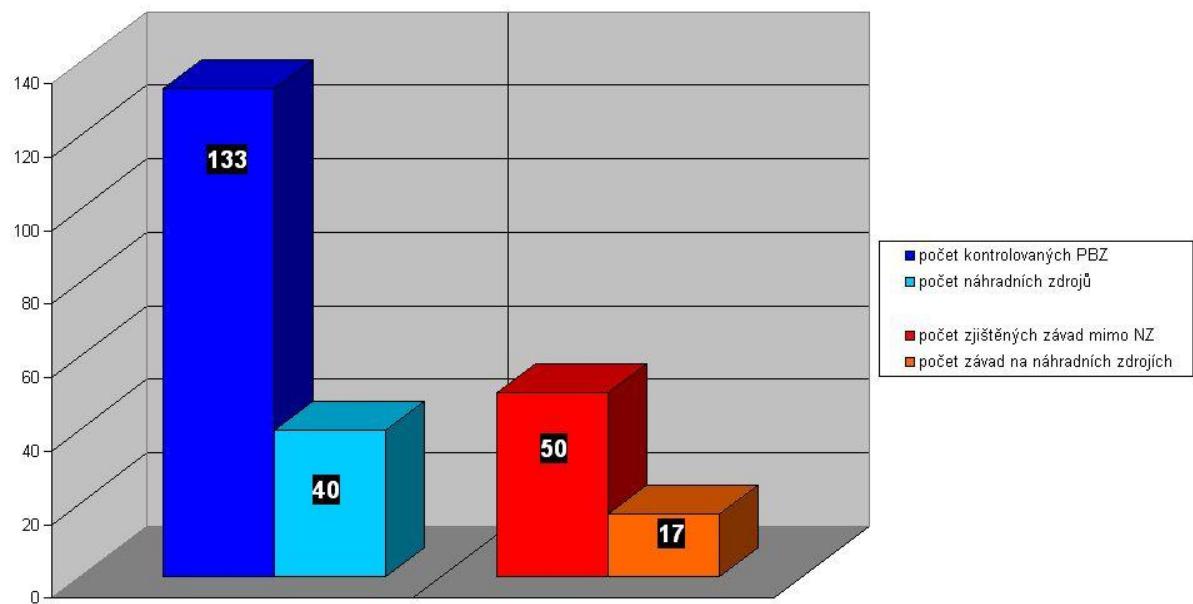


### Kontroly v areálech v roce 2009

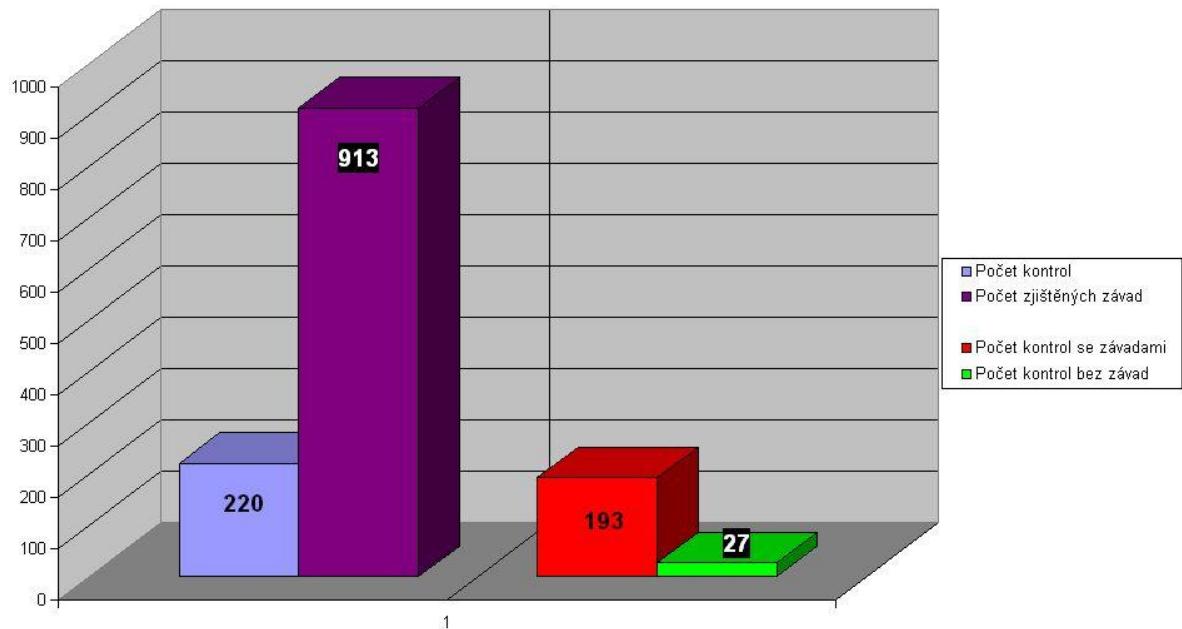


## Počet zkontrolovaných činností v roce 2009 provozovaných v areálech

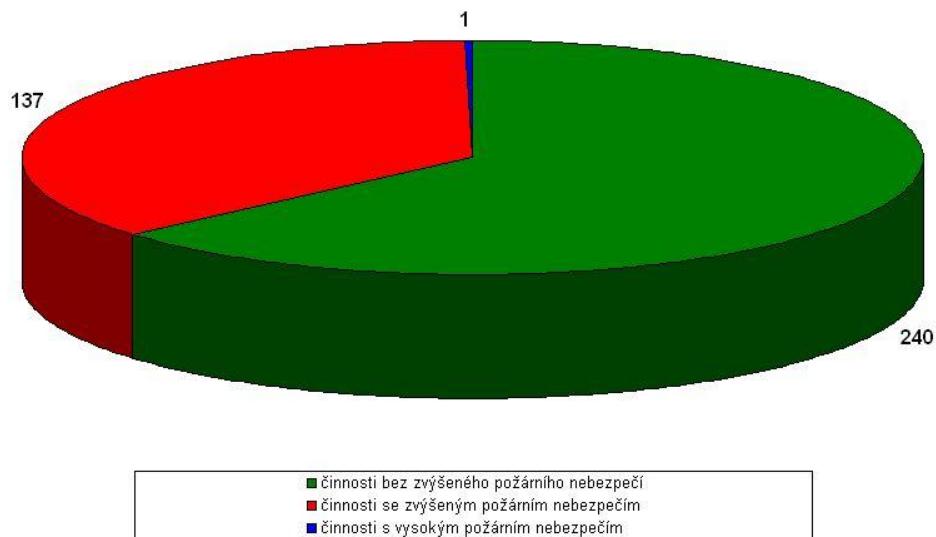


## Nejčastější závady při kontrolách v areálech v roce 2009

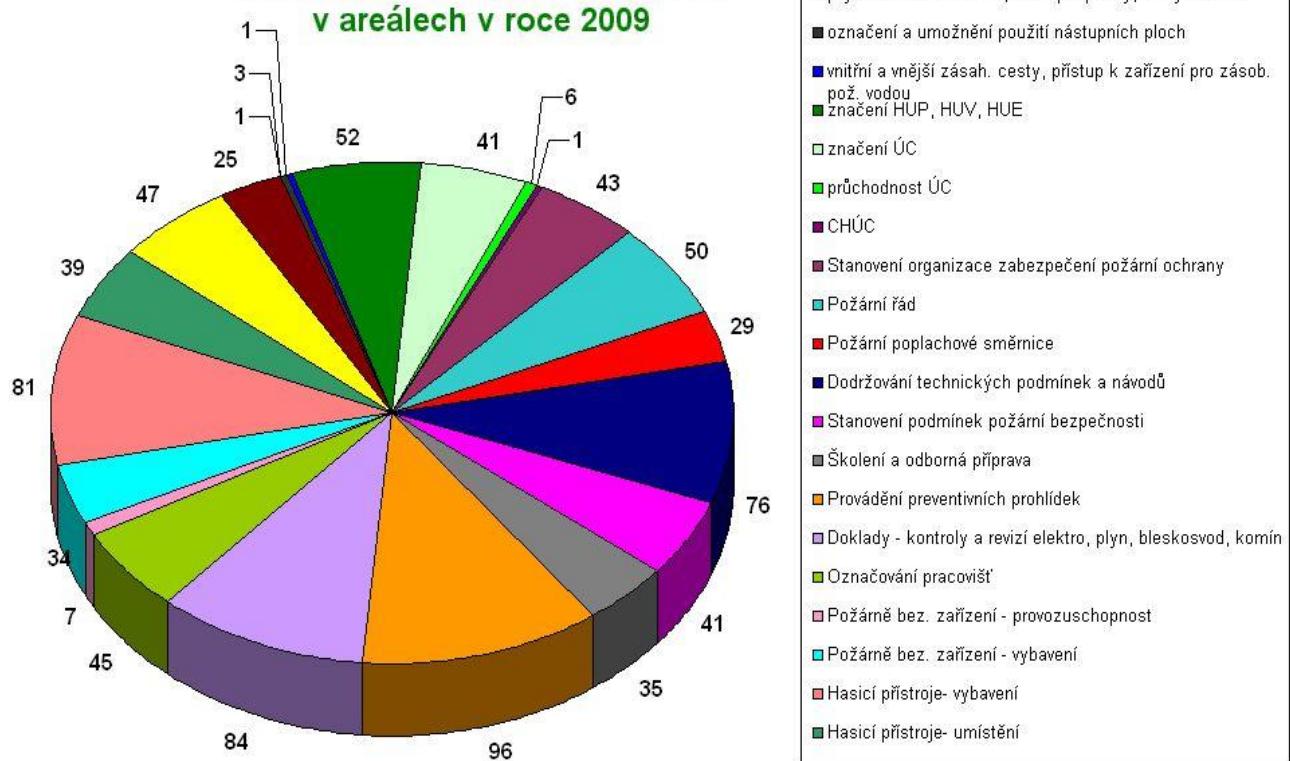

### Počet kontrol provozovatelů s povinností zpracovat DZPv roce 2009

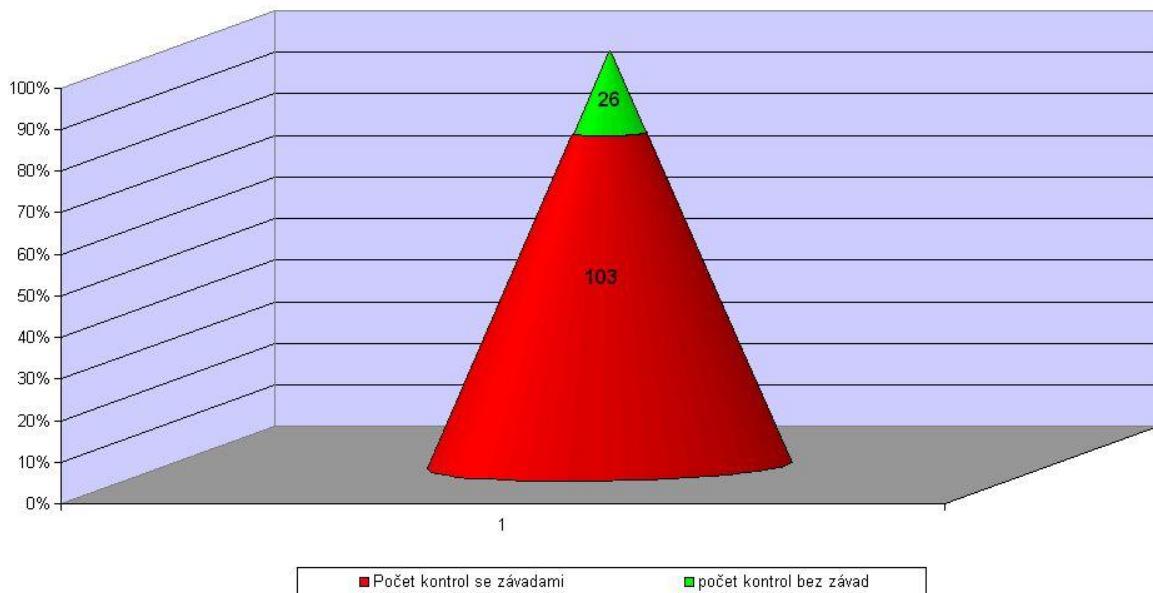

### Počet kontrol se závadami zjištěnými u provozovatelů, kteří mají povinnost zpracovat dokumentaci zdolávání požáru - kontroly v roce 2009

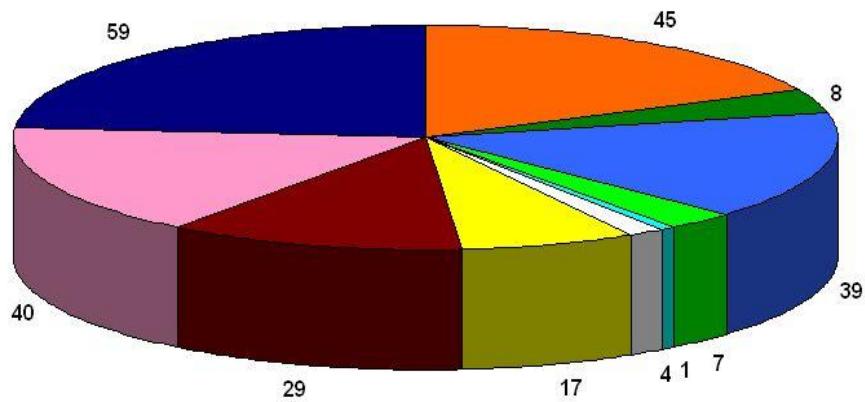

- | Kategorie   | Počet |
|---|-------|
| Počet kontrol se závadami v začlenění                       | 59    |
| Počet kontrol se závadami v PŘ                              | 45    |
| Počet kontrol, kdy byla neprůchodnost ÚC                    | 8     |
| Počet kontrol, kdy nebyly zpracovány PPS                    | 39    |
| Počet kontrol s chybami na CHÚC                             | 40    |
| Počet kontrol, kdy nebyl zpracován PEP                      | 29    |
| Počet kontrol s chybou zpracování PPS/PEP                   | 17    |
| Počet kontrol se závadami při zajištění PO v mimoprac. době | 4     |
| Počet kontrol se závadami s označením nouzových východů     | 1     |
| Počet kontrol se závadami v DZP                             | 7     |